


ВНИМАНИЕ !

Заказчику необходимо перед началом земляных работ вызвать на трассу представителей от городской или районной архитектуры и соответствующих служб организаций, эксплуатирующих подземные инженерные сети (водопровод, канализация, тепловые сети, газопровод, связь и др.). Без разбивки траншеи и вызова представителя приступать к земляным работам запрещается !

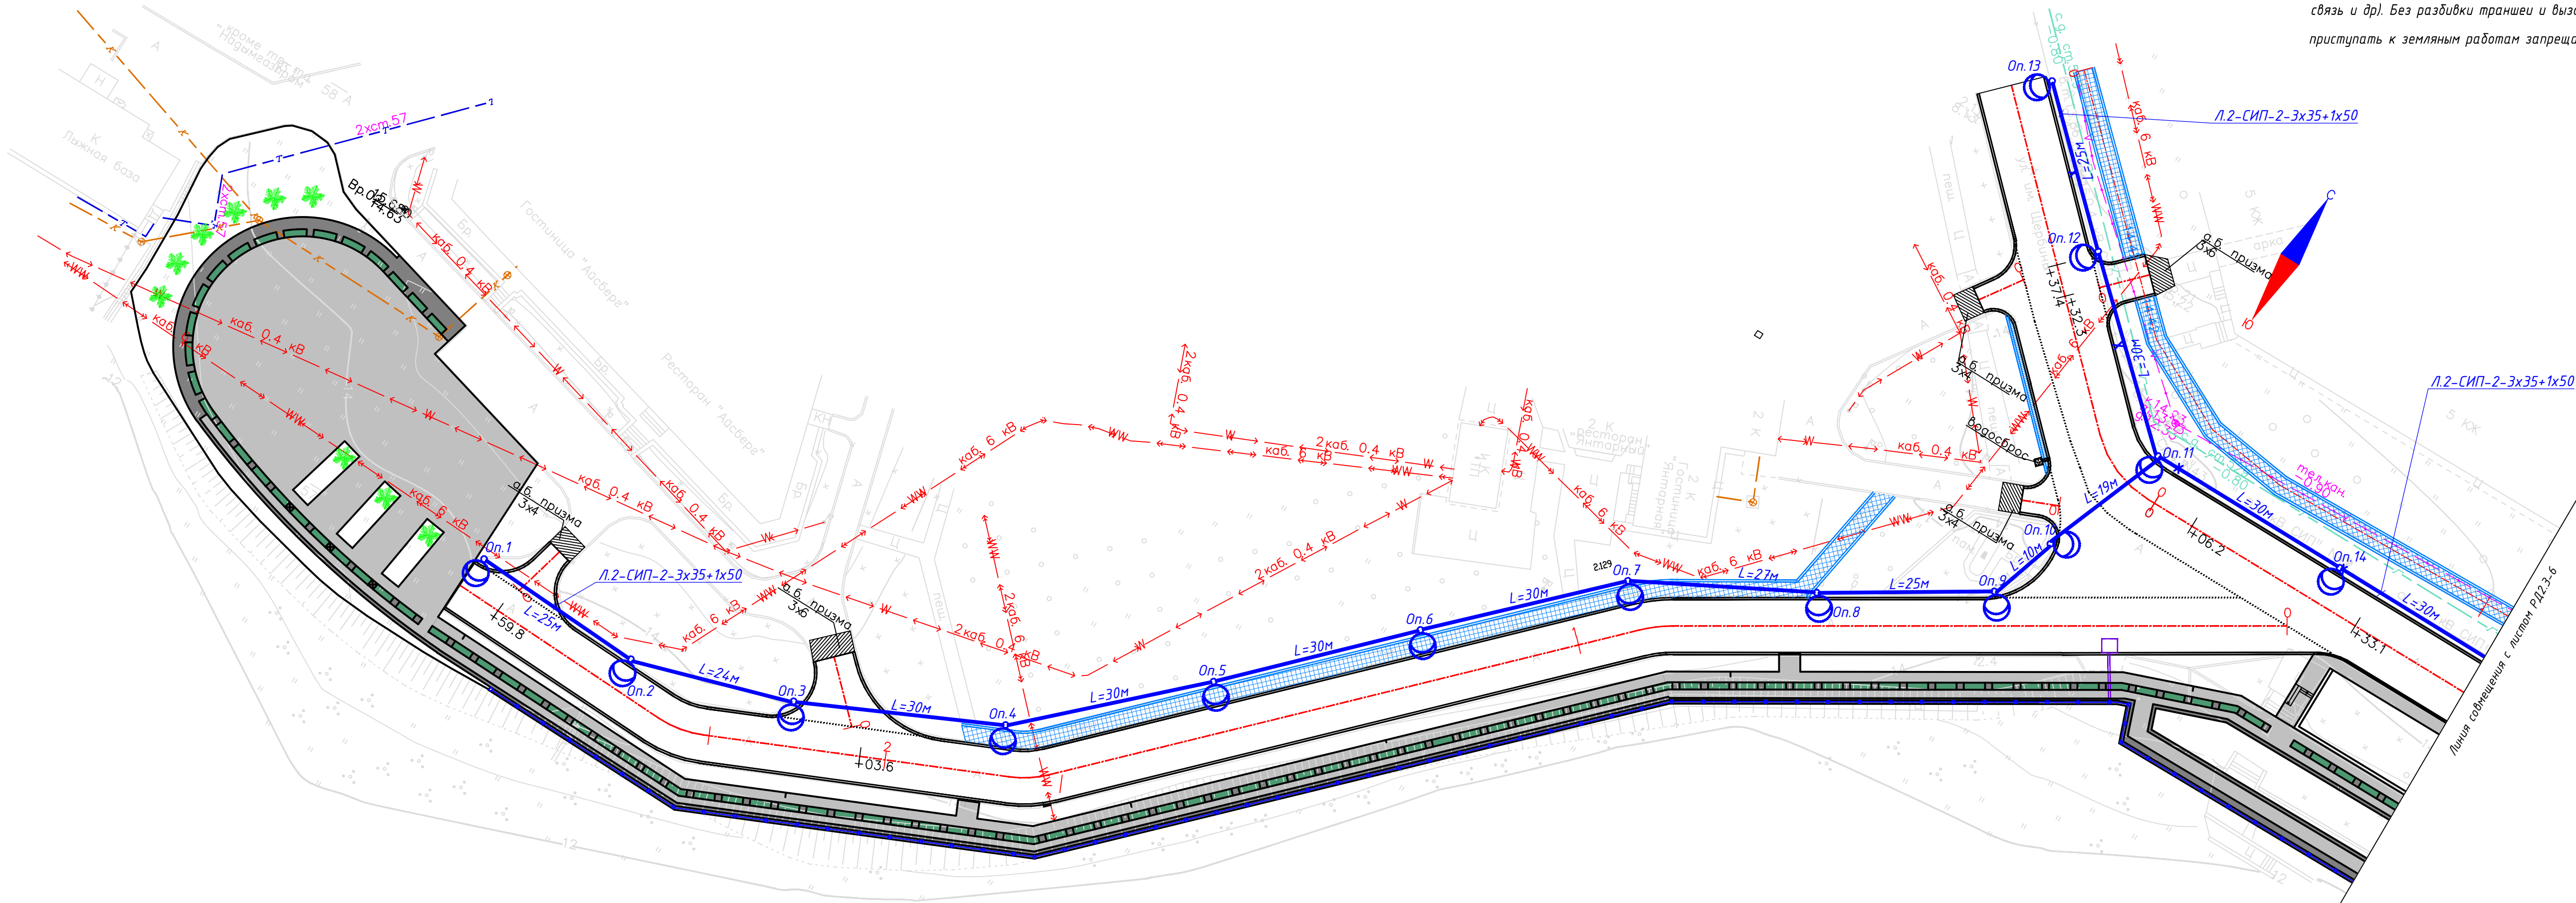

Условные обозначения	
Op.1	Опора наружного освещения с одним светильником высотой 10м
Op.1	Опора наружного освещения с двумя светильниками высотой 10м
— WT —	Кабель напряжением 0,4кВ, проложенный в траншее, в полиэтиленовой трубе
— WT —	Кабель напряжением 0,4кВ, проложенный в траншее, в стальной трубе

0190300001212001214-о.к.-ИОС1.1.1					
Реконструкция набережной им. Оруджова С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)					
Изм. Кол.ч. Лист N док. Подпись Дата					
Разработал Сергеева					
Проверил Сергеева					
ГИП Кашпор					
Устройство наружного освещения				Стация	Лист
				П	5
План наружного освещения на ПК0+00. М1:500					
Копировал				Формат А3 х3	
				Формат А4 х3	