


Инв.№	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Источник питания		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м-марка и сечение проводника
Питающий пункт: номер по плану, тип		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м-марка и сечение проводника
Установленная мощность Р <sub>у</sub> , кВт		19,55*
Назначение линии		Наружное освещение Оп.54...Оп.82

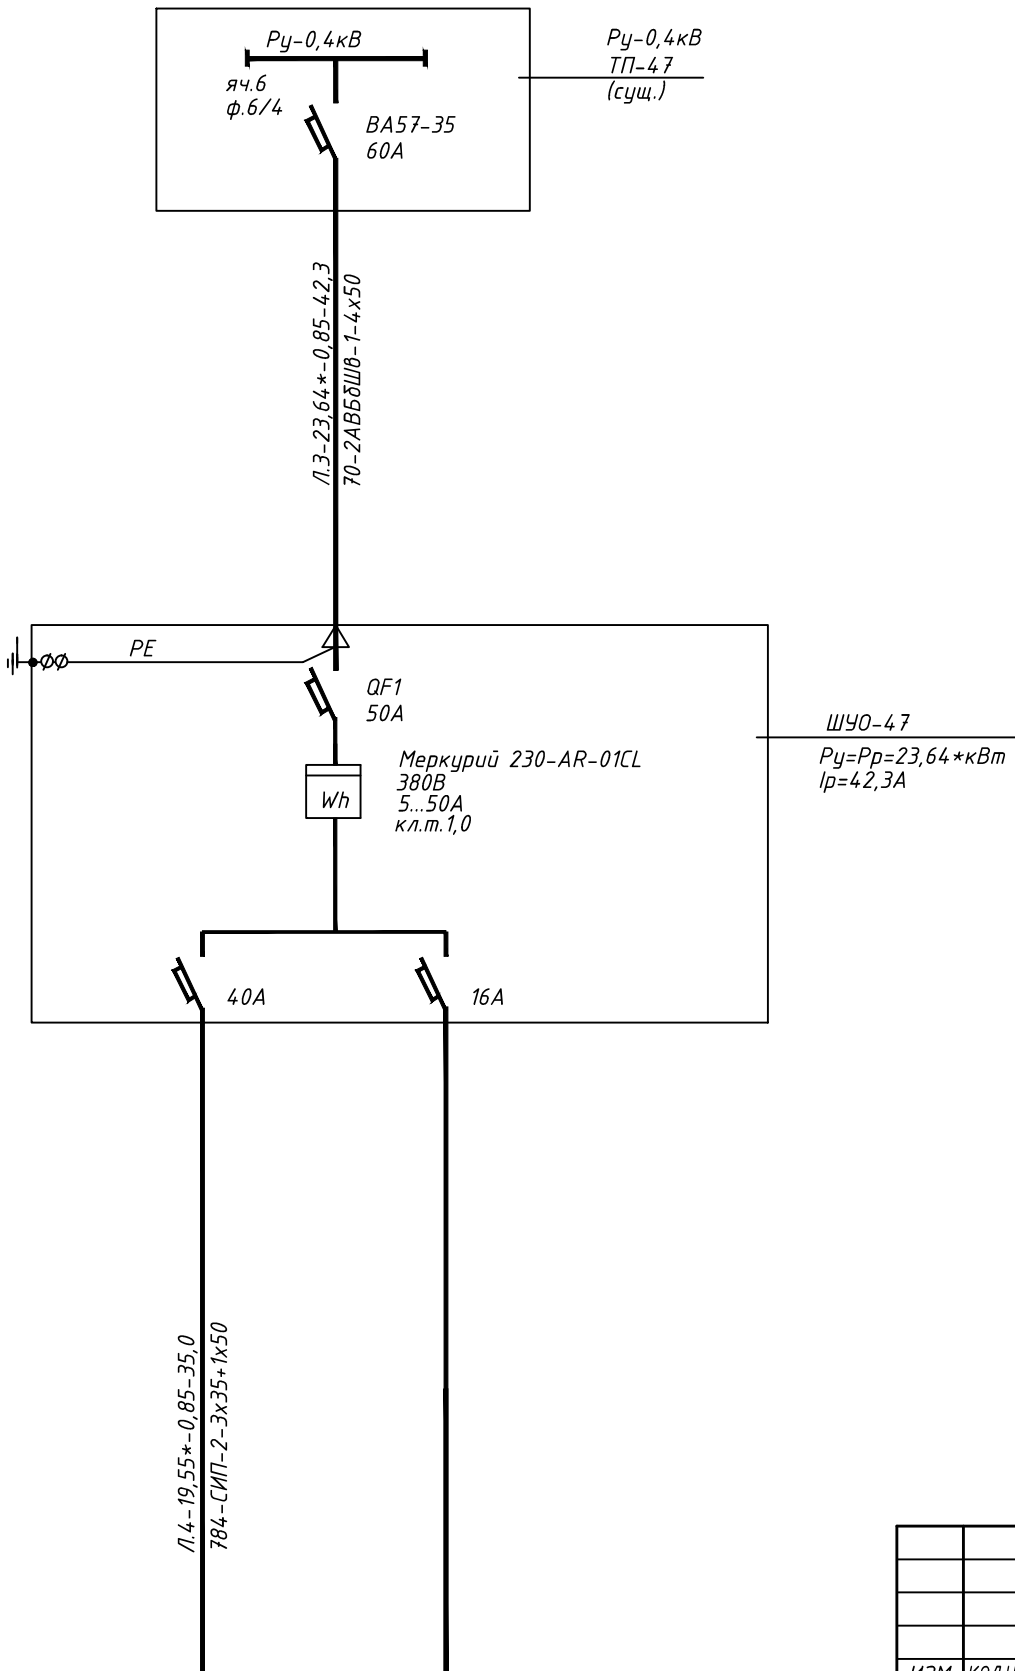

						0190300001212001214-о.к.-ИОС1.1.1		
						Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с д-ром Стрижова)		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДП.	ДАТА	Устройство наружного освещения	СТАДИЯ	ЛИСТ
Разраб.	Сергеева				12.12		П	4
ГИП	Кашпор				12.12	Принципиальная электрическая схема 0,4кВ ЩУО-47	ООО НПФ "Дорцентр"	

\* существующая для 3,6,7 пусковых