




Схема подключения светильников к магистрали освещения

Тип системы заземления "TN-C"

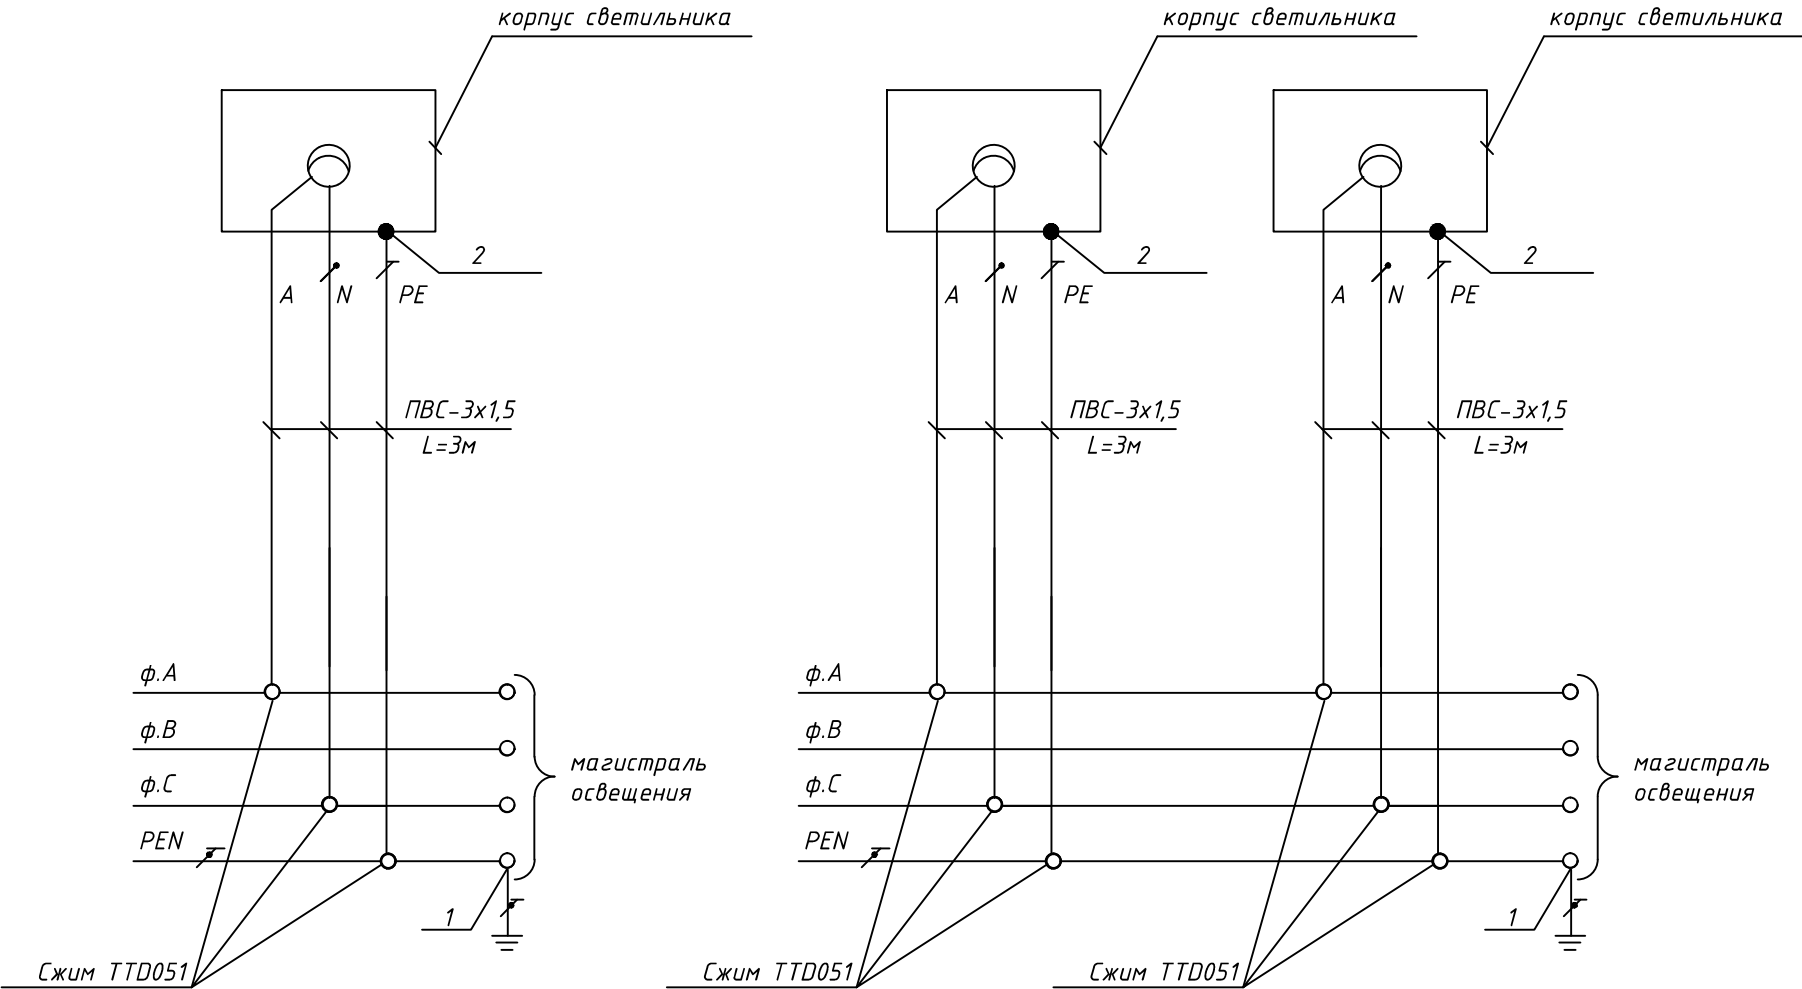

- ⚡ - Защитный проводник, нулевой защитный проводник (PE)  
⚡ - Нулевой рабочий проводник (N)  
1 - Заземление источника питания  
2 - Открытые проводящие части

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

						0190300001212001214-о.к.-ИОС1.1.1			
						Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	Устройство наружного освещения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сергеева				12.12		п	12	14
ГИП	Кашпор				12.12				
						Схема подключения светильников к магистрали освещения	ООО НПФ "Дорцентр"		