


| | | |
|-------------|----------------|-------------|
| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
| | | |

| | | |
|--|--|---|
| Источник питания | | |
| Сеть наружного освещения | Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А | Длина участка, м-марка и сечение проводника |
| | | |
| | | |
| Питающий пункт: номер по плану, тип | | |
| Сеть наружного освещения | Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А | Длина участка, м-марка и сечение проводника |
| | | |
| | | |
| Установленная мощность P _у , кВт | | 10,6 |
| Назначение линии | | Наружное освещение 0п.1...0п.53 |

* нагрузка для 4,5 пусковых

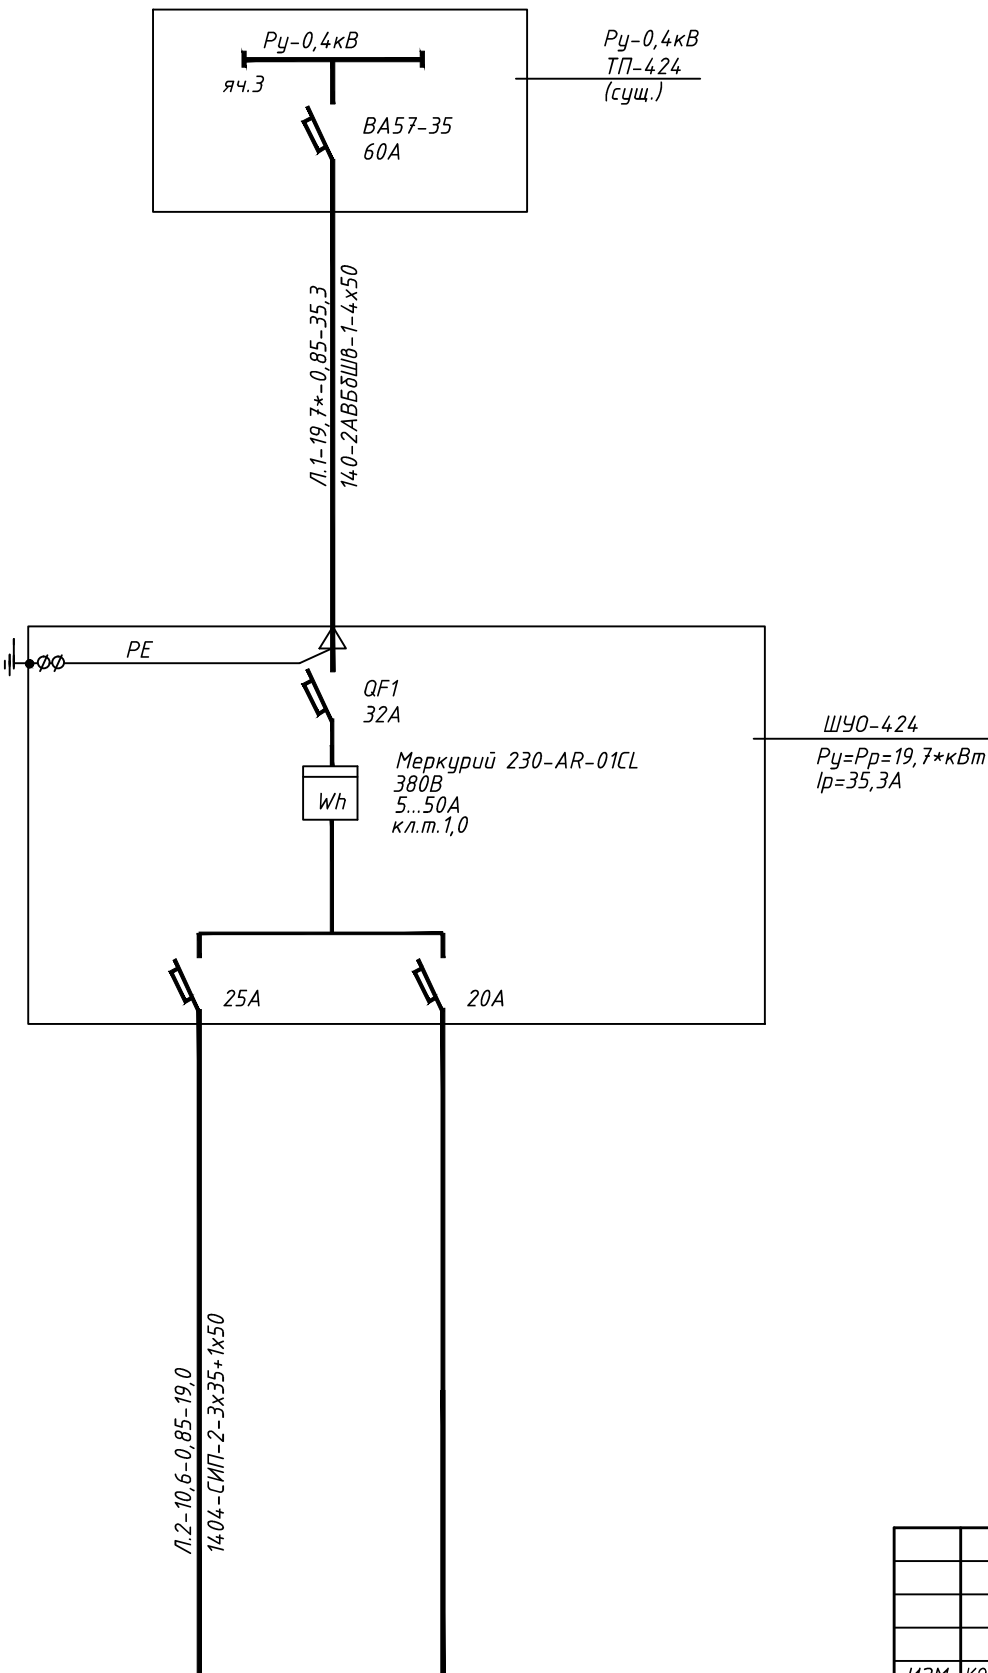

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|--------|-------|-------|---|--------------------|------|
| | | | | | | 0190300001212001214-о.к.-ИОС1.1.1 | | |
| | | | | | | Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова) | | |
| ИЗМ. | КОЛ.УЧ | ЛИСТ | Н ДОК. | ПОДП. | ДАТА | Устройство наружного освещения | СТАДИЯ | ЛИСТ |
| Разраб. | Сергеева | | | | 12.12 | | П | 3 |
| ГИП | Кашпор | | | | 12.12 | Принципиальная электрическая схема 0,4кВ ШЧО-424 | ООО НПФ "Дорцентр" | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |