


Источник питания		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м- марка и сечение проводника
Питающий пункт: номер по плану, тип		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м- марка и сечение проводника
Установленная мощность Р <sub>у</sub> , кВт	19,55*	5,05*
Назначение линии	Наружное освещение Оп.54...Оп.82	Наружное освещение

\* существующая для 3,6,7 пусковых

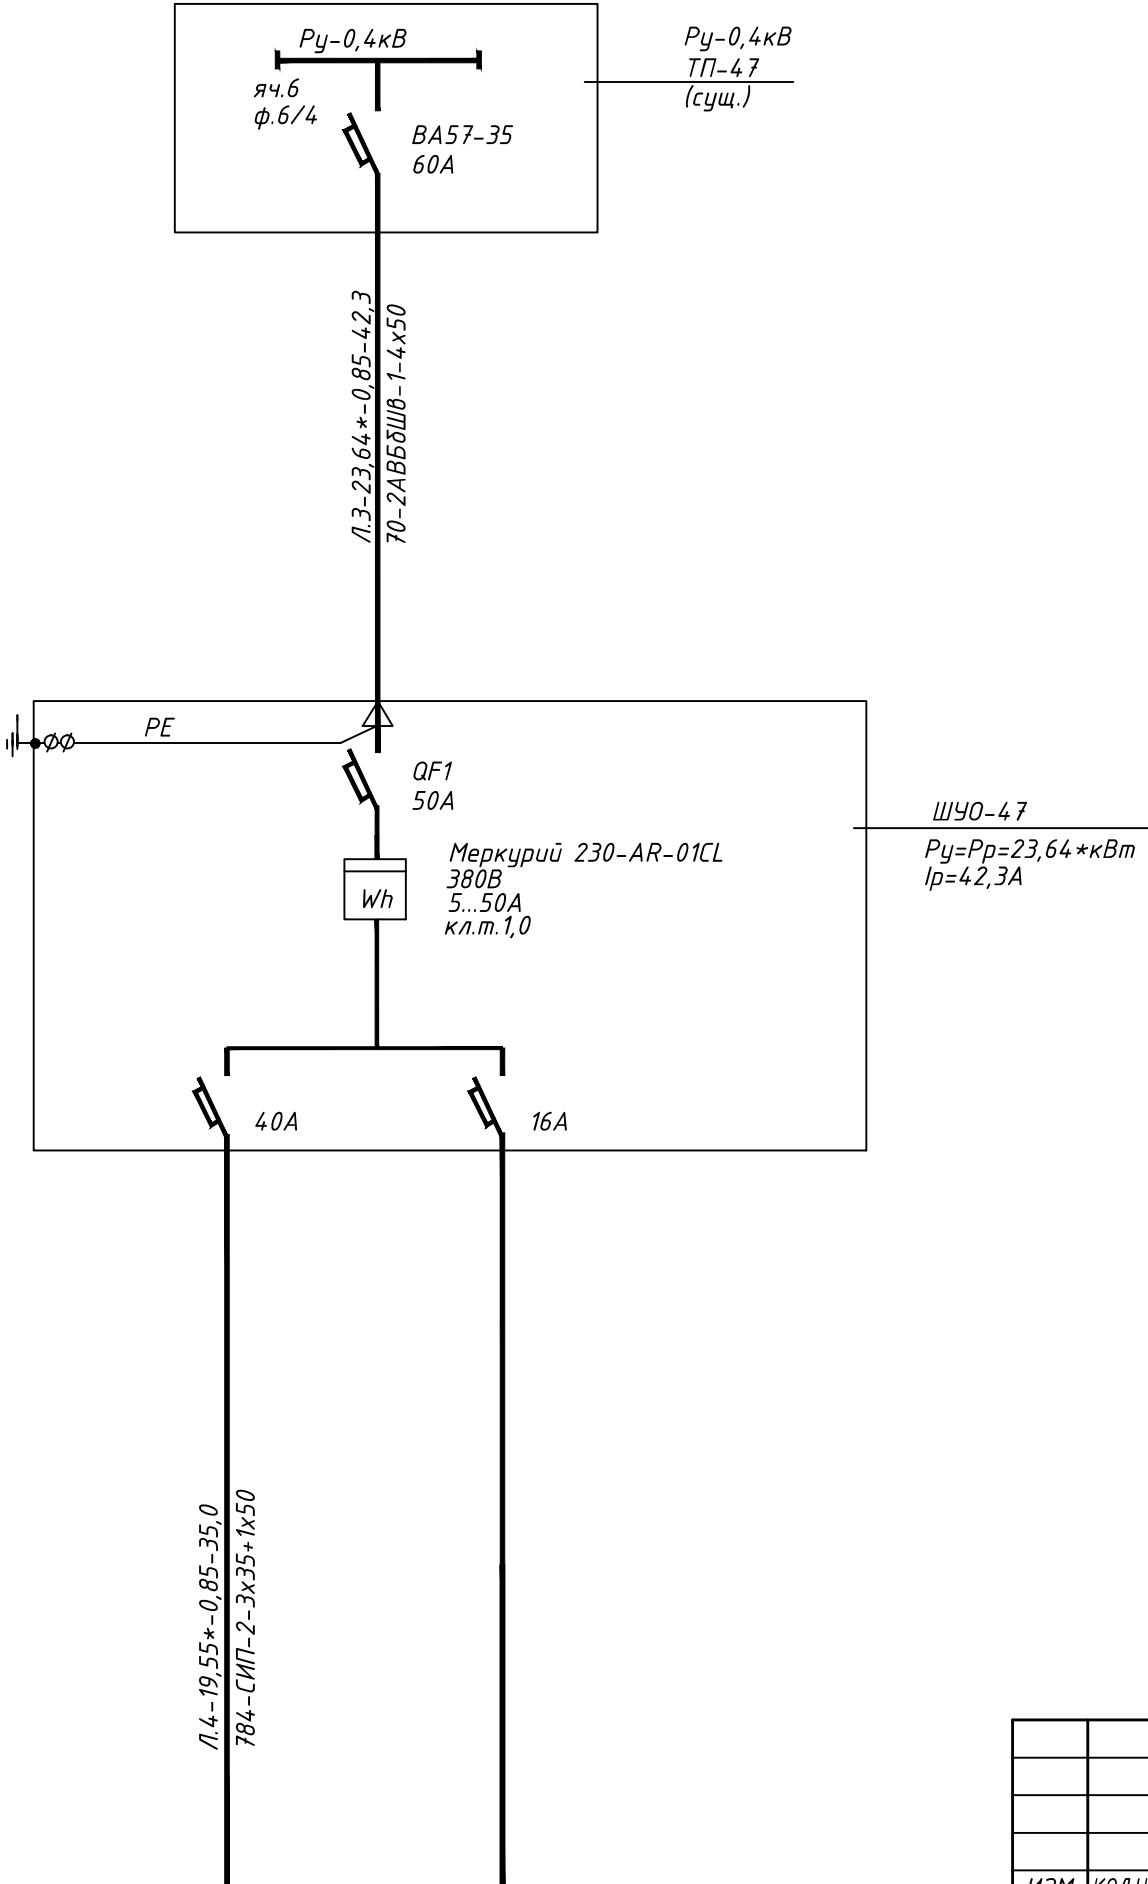

						0190300001212001214-о.к.- РД2.2-ЭН			
						Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с д-ром Стрижова)			
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДП.	ДАТА	Устройство наружного освещения	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Разраб.	Сергеева				12.12		Р	4	14
ГИП	Кашпор				12.12	Принципиальная электрическая схема 0,4кВ ШУО-47			
						ООО НПФ "Дорцентр"			