


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Источник питания		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м- марка и сечение проводника
Питающий пункт: номер по плану, тип		
Сеть наружного освещения	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент, расчетный ток, А	Длина участка, м- марка и сечение проводника
Установленная мощность Р _у , кВт		
Назначение линии		

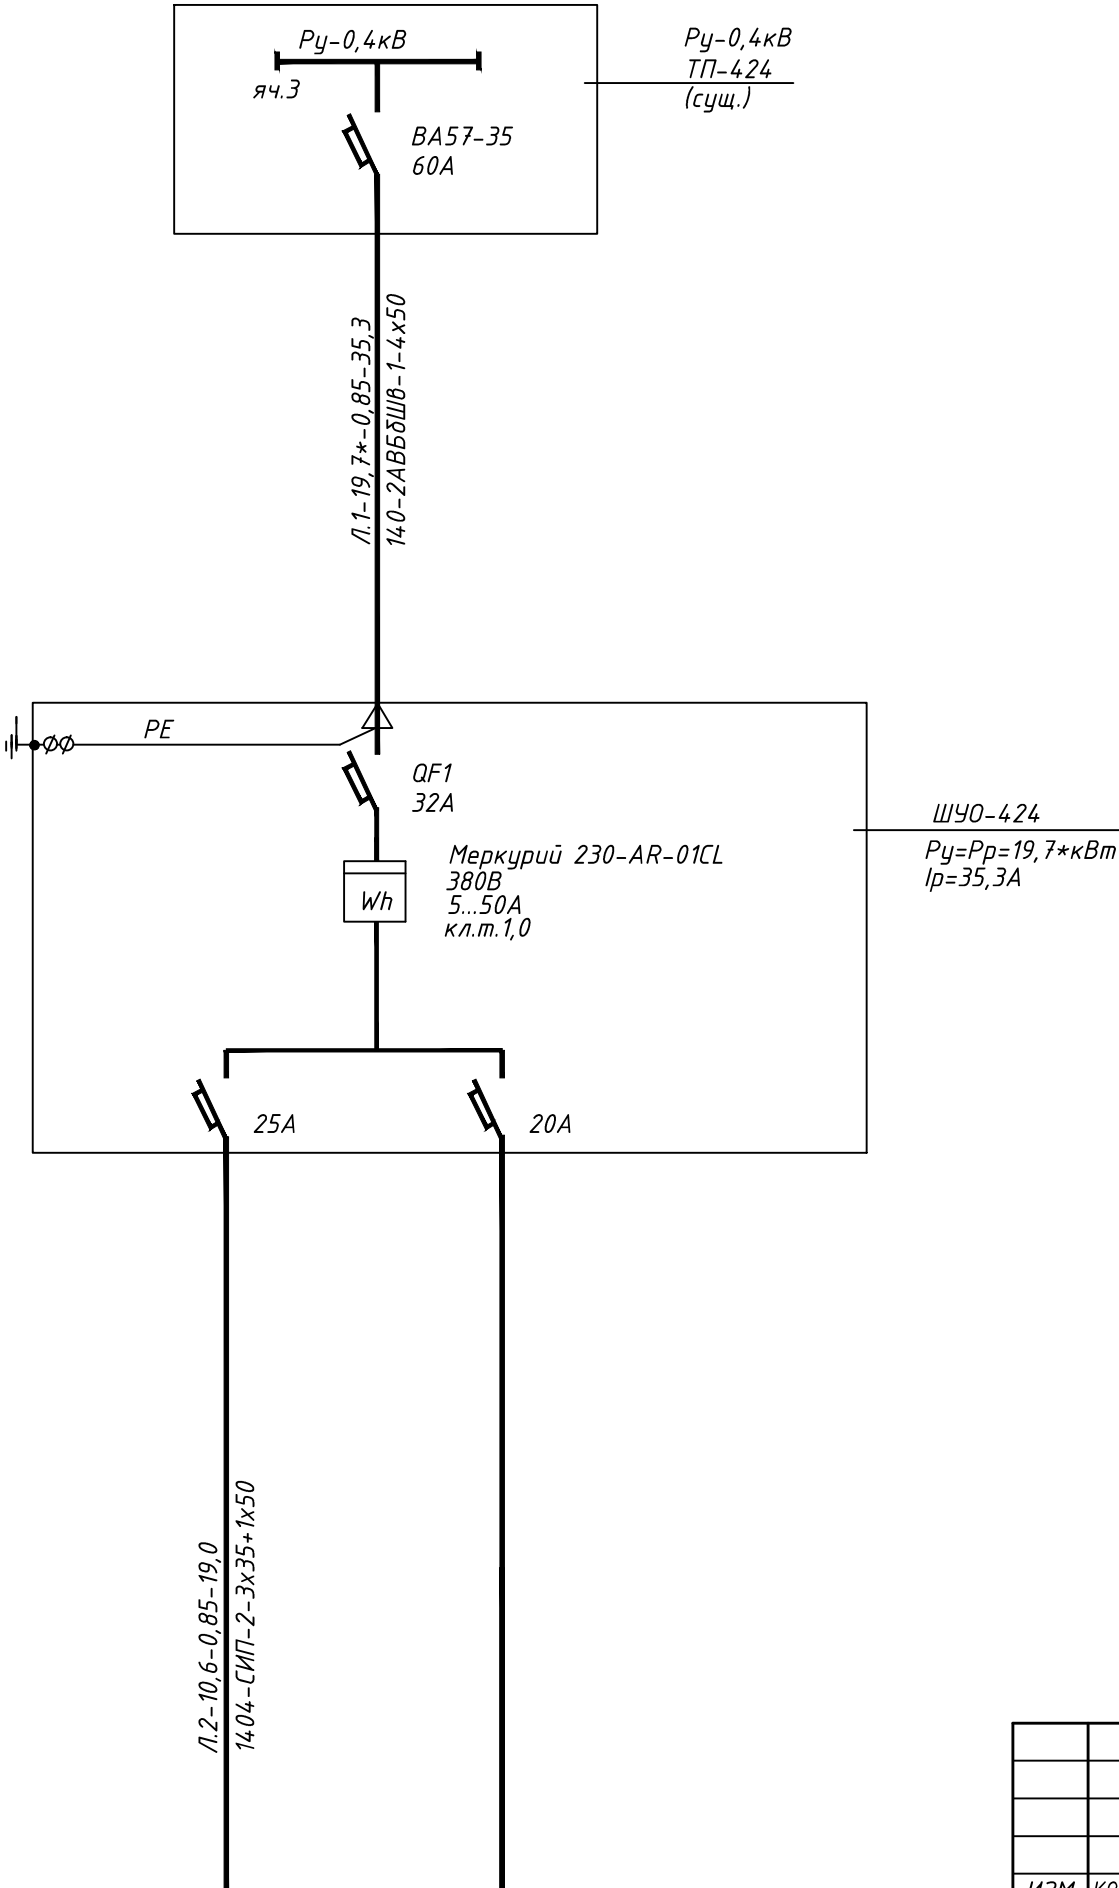

						0190300001212001214-о.к.- РД2.2-ЭН		
						Реконструкция набережной им. Оруджева С.А. г. Надым (на участке от ул. Щербины до ул. Рыжкова с б-ром Стрижова)		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДП.	ДАТА	Устройство наружного освещения	СТАДИЯ	ЛИСТ
Разраб.	Сергеева				12.12		Р	3
ГИП	Кашпор				12.12			14
						Принципиальная электрическая схема 0,4кВ ШУО-424		ООО НПФ "Дорцентр"

* нагрузка для 4,5 пусковых