



ОАО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Новоуренгойский газохимический комплекс»
(ООО «НГХК»)

Ул. Южная, 2А, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629300
Тел.: (3494) 970-400; (495) 719-37-61
Газ. связь: (724) 70-400, факс: (3494) 970-499, 970-999
e-mail: nghk@nghk.ru
ОКПО 05480648, ОГРН 1028900630264, ОКВЭД 74.14
ИНН/КПП 8904006347/890401001

Генеральному директору
ООО "НПФ "Дорцентр"
А.А. Политову

16.07.2015, № 02/26 - 05276
на № 265 от 02.06.2015



DIR-18202-583524

О направлении ТУ

Уважаемый Александр Анатольевич!

По Вашей просьбе направляем Технические условия на пересечение коммуникаций ООО «НГХК» строящимися коммуникациями Вашего ведомства.

Приложение: Технические условия на пересечение газопровода Ø720, ВЛ-10кВ и автодороги ООО «НГХК».

Вр.и.о. главного инженера

А.В. Власов

Технические условия

на пересечение газопровода Ø720, ВЛ-10кВ и автодороги ООО «НГХК».

Основание для выдачи ТУ:

Пересечения с газопроводами Ø720

1. Проектом предусмотреть и оборудовать переездами в местах пересечений с трубопроводами ООО «НГХК» в соответствии с действующими нормами и правилами. **Переезд техники через действующие трубопроводы в местах необорудованных для этих целей категорически запрещен!;**
2. При использовании существующих вдольтрассовых проездов и переездов ООО «НГХК» в проекте предусмотреть мероприятия и средства на их обслуживание и восстановление по окончанию работ;
3. На переездах через трубопроводы установить габаритные столбики, предупреждающие знаки «ОСТОРОЖНО ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!»;
4. На местности, совместно с представителем ООО «НГХК» определить конкретные точки пересечения газопровода, глубину его заложения и привязать к существующему пикетажу;
5. При разработке ППР на пересечение действующих трубопроводов ООО «НГХК», руководствоваться действующей нормативно-технической документацией по трубопроводам и ПУЭ обеспечивающих безопасность проведения работ;
6. Основанием для получения разрешения на строительно-монтажные работы (СМР) в охранной зоне трубопроводов является ППР, согласованный с ООО «НГХК»;
7. Невыполнение любого пункта настоящих технических условий влечет за собой аннулирование технических условий;
8. Сооружение переездов над трубопроводами должно производиться в присутствии ответственного представителя организации, эксплуатирующей трубопроводы.

Пересечение с автодорогой

1. Строительство выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ВСН 26-90 «Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых комплексов Западной Сибири», ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты», Правила устройство электроустановок (ПУЭ) глава 2.4; 2.5 и других норм и правил

Российской Федерации, регламентирующих проектирование и строительство магистральных и автомобильных дорог;

2. На участке пересечения трассы коммуникаций с автодорогой предусмотреть установку дорожных знаков (в соответствии с требованиями ВСН 51-3-85, ГОСТ Р 52289-2004):

- На период строительства пересечения трассы ВЛ с автодорогой выполнить временные съезды согласно требованиям СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» глава 5. Временные съезды выполнить отсыпкой с уплотнением грунта.

3. Уведомление о планируемой дате производства работ предоставить ООО «НГХК» в письменной форме за 5 рабочих дней до их начала;

4. По окончании строительно-монтажных работ трассы коммуникаций:

- восстановить дорожное покрытие;
- убрать строительный мусор;
- сдать восстановленный участок дороги по акту собственнику автомобильной дороги.


5. До начала работ согласовать проект производства работ (ППР) с ООО «НГХК».

Пересечение с ВЛ 10 кВ

Пересечение с ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4кВ выполнить в соответствии требований глав 2.4 и 2.5 «Правила устройства электроустановок» с учетом фактического расположения опор на трассе.

Срок действия технических условий — два года со дня выдачи.

Вр.и.о. главного инженера

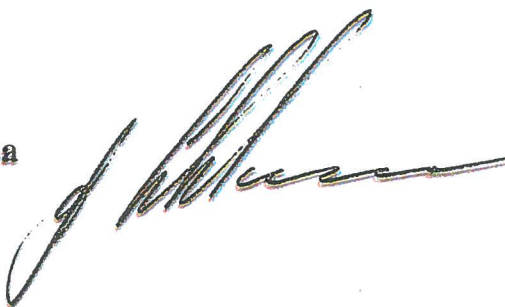

А.В. Власов