Фм1

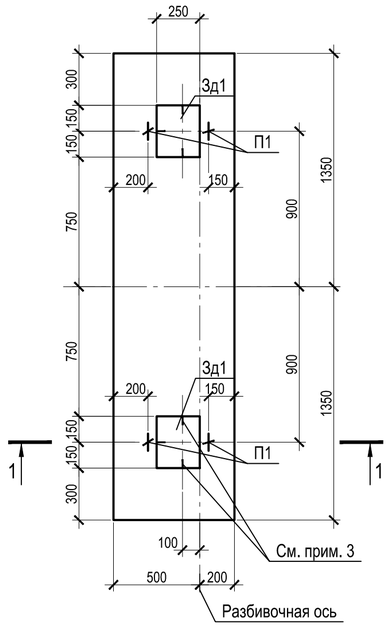

Фм2

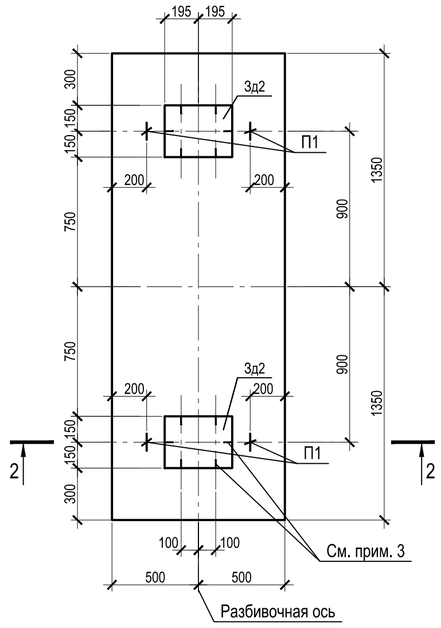

Фм2-01

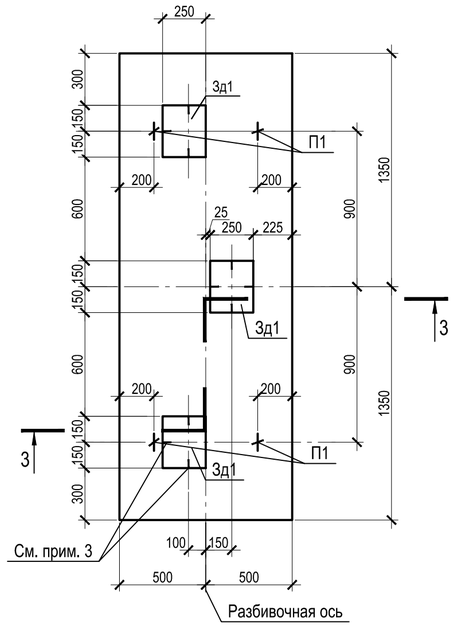

1-1



2-2

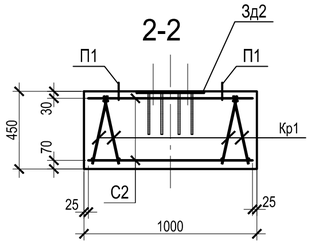

3-3

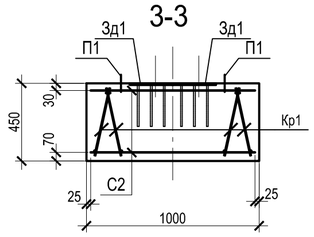

Деталь сваи См1(См1-01)

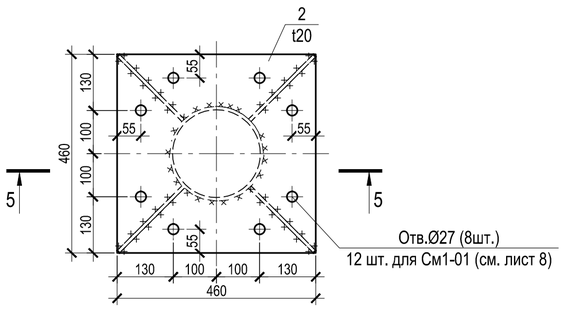

Фм3

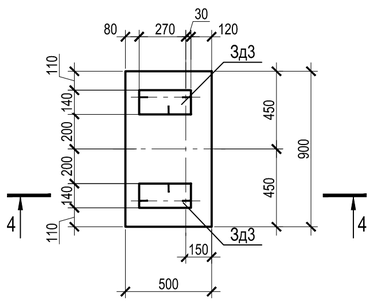

4-4



5-5

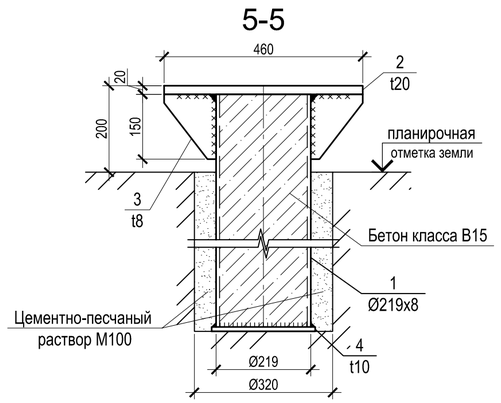

1. Общие указания смотреть на листе 1.
2. Фундаменты замаркированы на листе 2.
3. Разбивочные оси опор МЭ1, МЭ2, МЭ3 нанести на закладной детали несмываемой краской.
4. Фундаменты устанавливаются на насыпь см. чертежи ш. 395/−РД−I−ГП.
5. Гидроизоляцию наружных поверхностей железобетонных фундаментов покрыть лаком битумным БТ-577 ГОСТ 5631-79 за два раза.

Спецификация на монолитные фундаменты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Фм1			
		Сборочные единицы и детали			
П1	3.400-7, вып. 1/87	Петля монтажная М12-150	4	0,66	
Зд1	3.400.2-14.93, вып. 1	Изделие закладное М14-2	2	6,6	
Кр1	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 40х265 125/50	4	3.5	
С1	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 65х265 25/25	2	7.8	
		Материалы			
		Бетон класса В25, F200, W6	0,9		м^3
		Фм2			
		Сборочные единицы и детали			
П1	3.400-7, вып. 1/87	Петля монтажная М12-150	4	0,66	
Зд2	1.400-6/76, вып. 1	Изделие закладное М1-2-4	2	11,3	
Кр1	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 40х265 125/50	4	3.5	
С2	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 95х265 25/25	2	10.5	
		Материалы			
		Бетон класса В25, F200, W6	1,3		м^3
		Фм3			
		Сборочные единицы и детали			
Зд3	3.400.2-14.93, вып. 1	Изделие закладное М13-1	2	3,9	
Кр2	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 40х85 125/50	2	1.2	
С3	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 45х85 25/25	2	2.0	
		Материалы			
		Бетон класса В25, F200, W6	0,2		м^3
		Фм2-01			
		Сборочные единицы и детали			
П1	3.400-7, вып. 1/87	Петля монтажная М12-150	4	0,66	
Зд1	3.400.2-14.93, вып. 1	Изделие закладное М14-2	3	6,6	
Кр1	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-300 40х265 125/50	4	3.5	
С2	ГОСТ 23279-2012	4С Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 / Ø8А500С (ГОСТ Р 34028-2016)-200 95х265 25/25	2	10.5	
		Материалы			
		Бетон класса В25, F200, W6	1,3		м^3
		Свая металлическая См1(См1-01)			
		Сборочные единицы и детали			
1		Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / 09Г2С ГОСТ 10705-80 L=6200	1	258.1	
2		Лист 20х460х460, ГОСТ 19903-2015 / С345, ГОСТ 27772-2015	1	33.2	
3		Лист 8х150х210, ГОСТ 19903-2015 / С345, ГОСТ 27772-2015	4	2.0	
4		Лист 8х230х230, ГОСТ 19903-2015 / С345, ГОСТ 27772-2015	1	3.3	
		Материалы			
		Цементно-песчаный раствор М100	0.25		м^3
		Бетон класса В15	0.25		м^3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 27.08.2019

Инв. № подл. 35101

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3	-	Зам	168-19		10.19
1	-	Зам	155-19		09.19
Разраб.		Коржова			08.19
Проверил		Рязанова			08.19
Нач. отд.		Шемелева			08.19
Н.контроль		Кустря			08.19

395/1-РД-I-КЖ1

Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

1 этап реконструкции. Общеплощадочные сети. Эстакады

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Армирование фундаментов Фм1..Фм3. Свая См1(См1-01)

КРАСАЭРОПРОЕКТ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Формат А2