




Ф219.1.СТ.L.S

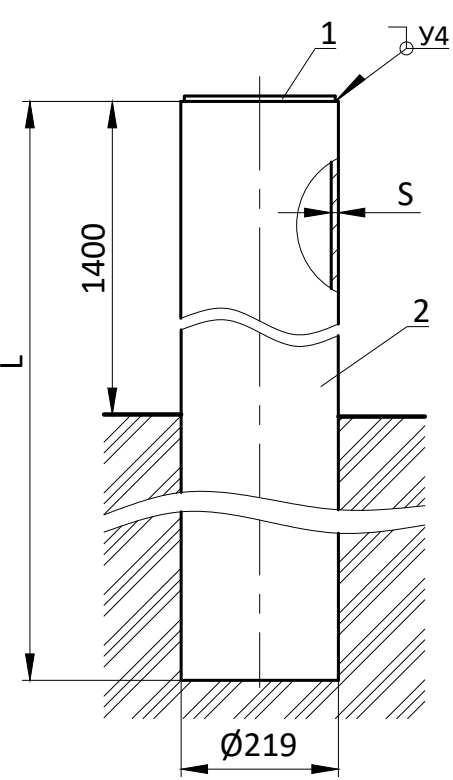


Ф219.1.СТА.L.S.D

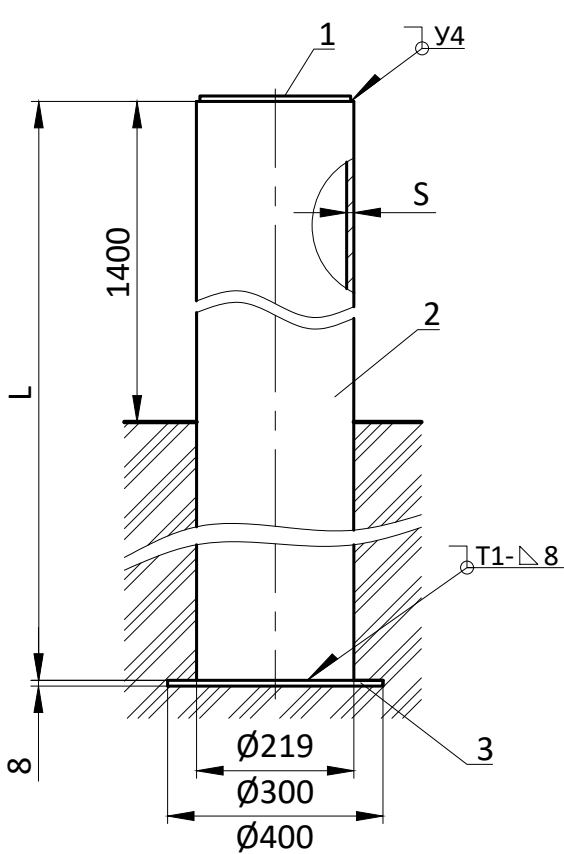

Ф219.1.XXXX

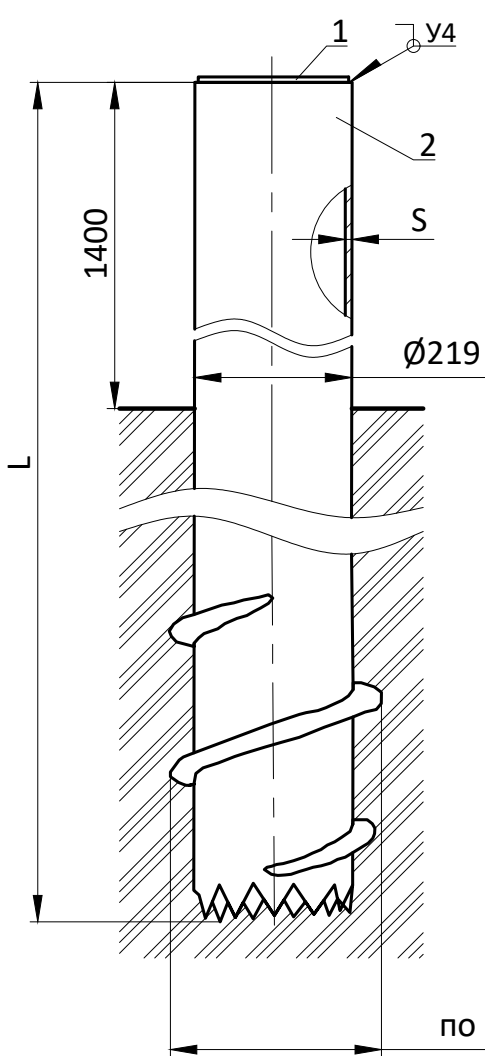

Ф219.1.YYYY

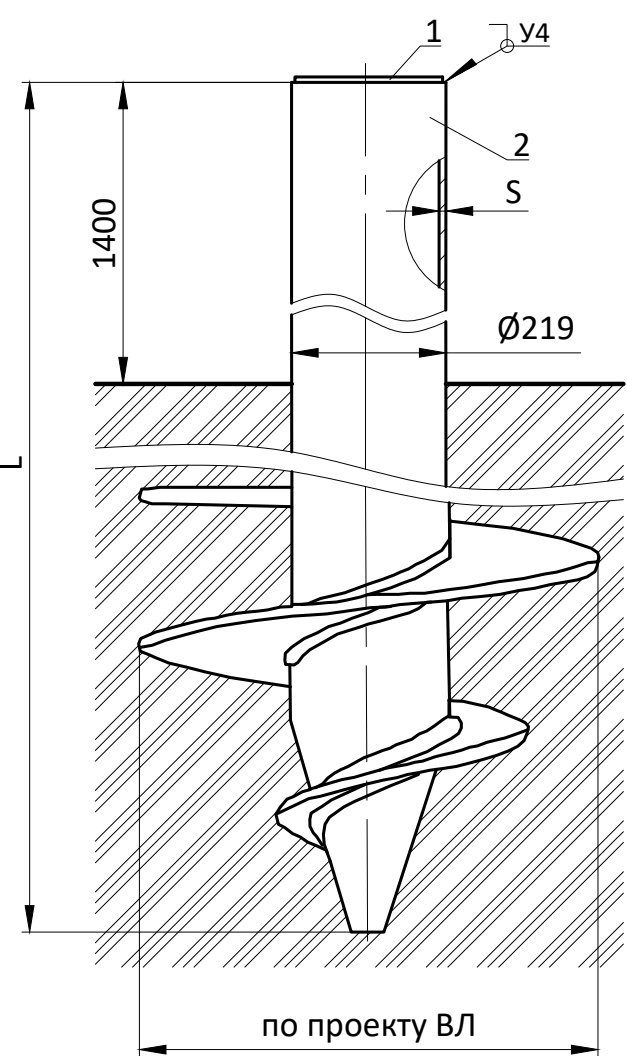

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
		Φ219.1.СТ.L.S				
1	ЭЛСИ.Φ219.1.01.00.01	Заглушка	1	0,82	0,82	
2		Труба Ø219	1			п.4 ТТ
		Φ219.1.СТА.L.S.D				
1	ЭЛСИ.Φ219.1.01.00.01	Заглушка	1	0,82	0,82	
2		Труба Ø219	1			п.4 ТТ
3	ЭЛСИ.Φ219.1.02.00.01	Анкер 300	1	4,40	4,40	п.7 ТТ
	ЭЛСИ.Φ219.1.03.00.01	Анкер 400	1	7,89	7,89	
		Φ219.1.XXXX				
1	ЭЛСИ.Φ219.1.01.00.01	Заглушка	1	0,82	0,82	
2		Свая винтовая Ø219	1			п.5 ТТ
		Φ219.1.YYYY				
1	ЭЛСИ.Φ219.1.01.00.01	Заглушка	1	0,82	0,82	
2		Свая винтовая Ø219				п.6 ТТ

1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Электроды типа Э50А. Контроль качества сварных соединений согласно требований проекта ВЛ.
2. Сварные швы У4 зачистить заподлицо с основным металлом трубы.
3. Размеры L, S и марка стали по проекту ВЛ. Труба в комплект поставки деталей фундаментов не входит.
4. Трубы по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8732-78.
5. Тип сваи узколопастной по проекту ВЛ.
6. Тип сваи широколопастной по проекту ВЛ.
7. Диаметр анкера по проекту ВЛ.

					ЭЛ-ТП.10-220.02.04.02						
					Фундаменты	Ф219.1.СТ.L.S, Ф219.1.СТА.L.S.D, Ф219.1.XXXX, Ф219.1.YYYY	Стадия		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			А				
Разраб.	Черкашин	ЧК	10.17								
Вып.	Кожевников	КЖ	10.17								
Провер.	Толмачев	ТЛ	10.17		Монтажный чертеж		Лист		Листов 1		
Н.контр.	Никитенко	НН	10.17				 ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция"				
Утв.	Иванов	ИВ	10.17								