




Ф720.2.СТ.L.S

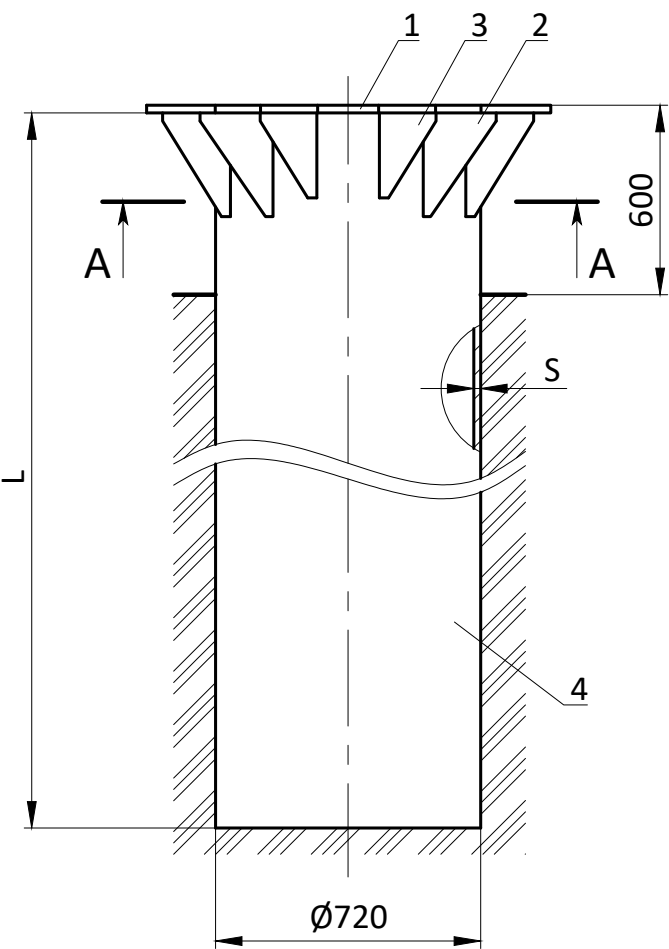


A-A

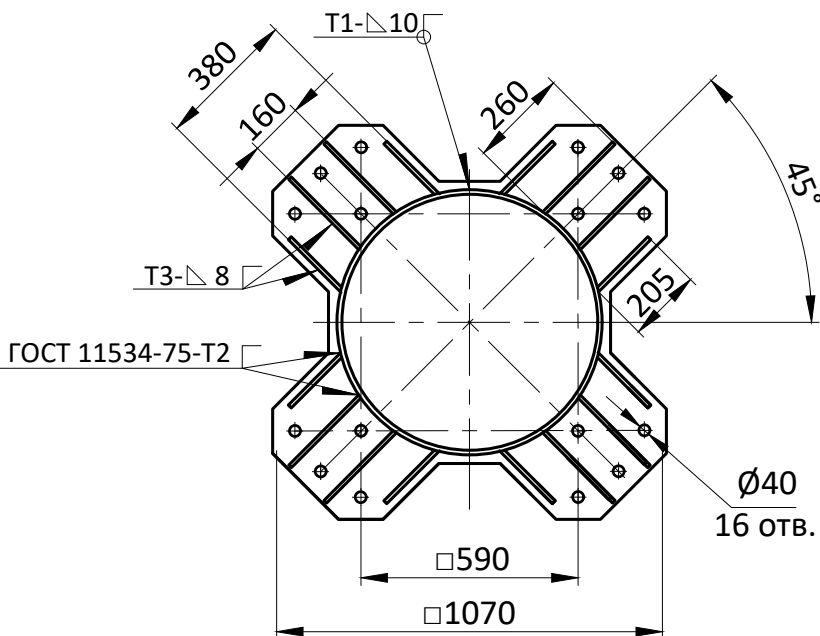

Ф720.2.СТА.L.S.D

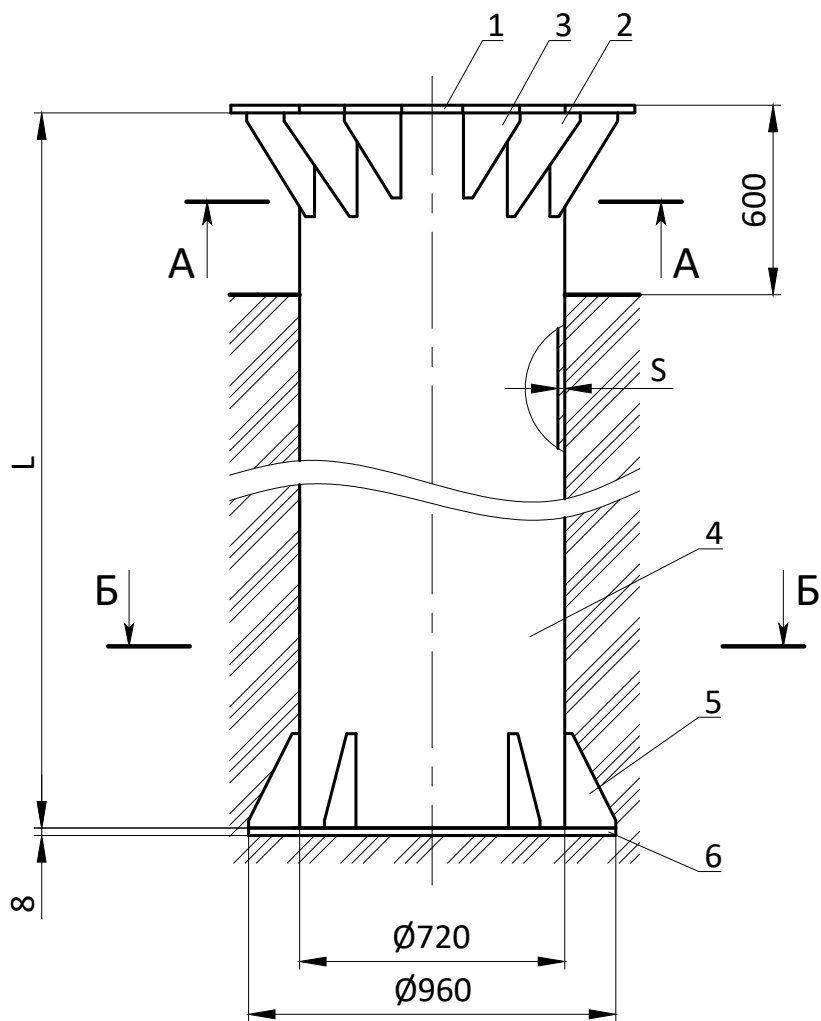

Б-Б

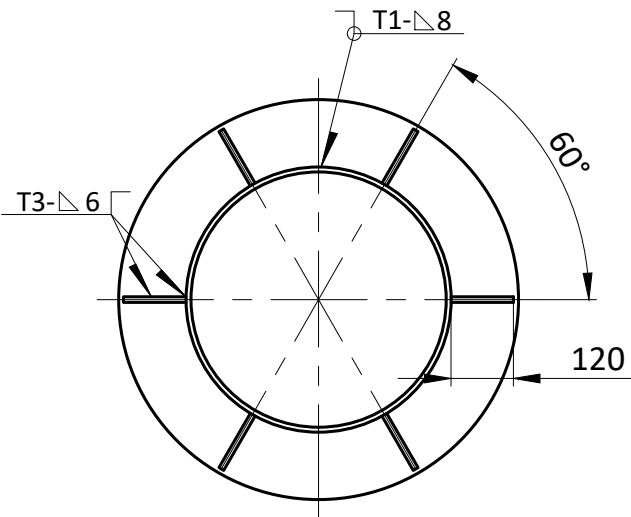

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
		Ф720.2.СТ.L.S				
1	ЭЛСИ.Ф720.2.01.00.01	Плита опорная	1	134,64	134,64	
2	ЭЛСИ.К.300.260.10.2	Косынка тип 2	8	3,26	26,08	
3	ЭЛСИ.К.235.205.10.2	Косынка тип 2	8	2,04	16,32	
4		Труба Ø720	1			п.3 ТТ
		Ф720.2.СТА.L.S.D				
1	ЭЛСИ.Ф720.2.01.00.01	Плита опорная	1	134,64	134,64	
2	ЭЛСИ.К.300.260.10.2	Косынка тип 2	8	3,26	26,08	
3	ЭЛСИ.К.235.205.10.2	Косынка тип 2	8	2,04	16,32	
4		Труба Ø720	1			п.3 ТТ
5	ЭЛСИ.К.150.120.08.2	Косынка тип 2	6	0,63	3,78	
6	ЭЛСИ.Ф720.1.02.00.02	Анкер 960	1	45,46	45,46	

1. Несовпадение осей плиты (поз. 1) и трубы Ø720 не более 5 мм.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. Электроды типа Э50А.
Контроль качества сварных соединений согласно требований проекта ВЛ.
3. Допускается применение труб по ГОСТ 10704-91.
4. Размеры L, S и марка стали по проекту ВЛ. Труба в комплект поставки деталей фундаментов не входит.

					ЭЛ-ТП.10-220.02.04.21							
1	Зам.	ЭЛСИ.5М-2021	<i>Чек</i>	15.02.21	Фундаменты Ф720.2.СТ.L.S, Ф720.2.СТА.L.S.D				Стадия		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					А			
Разраб.	Черкашин	<i>Чек</i>	10.17									
Вып.	Кожевников	<i>ЧК</i>	10.17									
									Лист		Листов 1	
Провер.	Толмачев	<i>Толмачев</i>	10.17	Монтажный чертеж				 ГРУППА КОМПАНИЙ		ЗАО "ЭЛСИ ЭЛСИ Стальконструкция"		
Н.контр.	Никитенко	<i>Никитенко</i>	10.17									
Утв.	Иванов	<i>Иванов</i>	10.17									