



Ф426.3.СТ.L.S


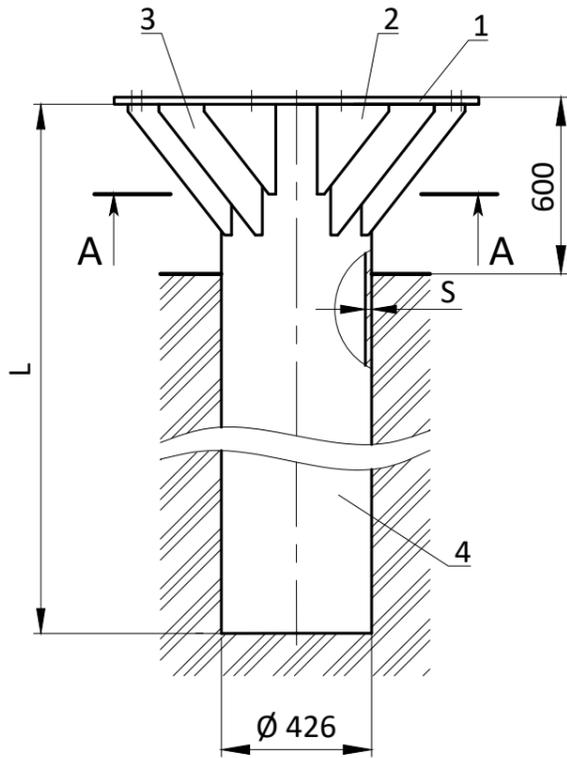


Ф426.3.СТА.L.S.D

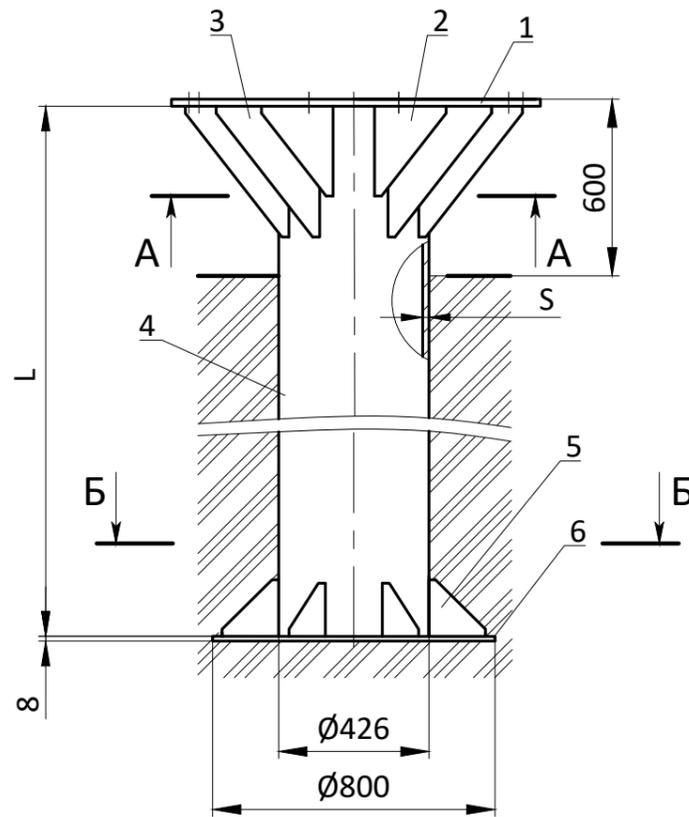

A-A

Б-Б

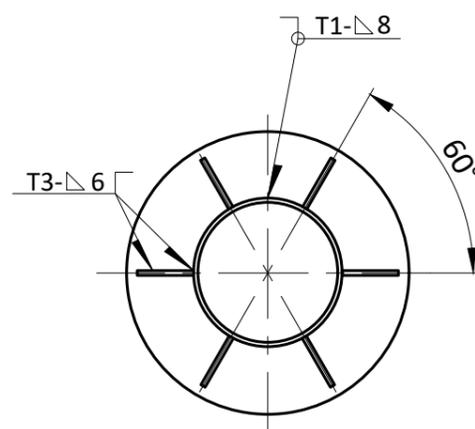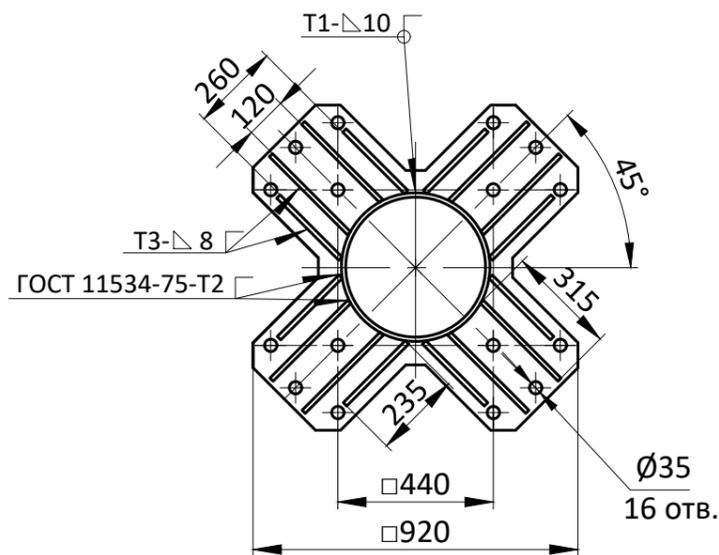

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг		Приме-чание
				Ед.	Всех	
Ф426.3.СТ.L.S						
1	ЭЛСИ.Ф530.1.01.00.01	Плита опорная	1	92,66	92,66	
2	ЭЛСИ.К.280.235.12.2	Косынка тип 2	8	3,32	26,56	
3	ЭЛСИ.К.370.315.12.2	Косынка тип 2	8	5,79	46,32	
4		Труба Ø426	1			п.3 ТТ
Ф426.3.СТА.L.S.D						
1	ЭЛСИ.Ф530.1.01.00.01	Плита опорная	1	92,66	92,66	
2	ЭЛСИ.К.280.235.12.2	Косынка тип 2	8	3,32	26,56	
3	ЭЛСИ.К.370.315.12.2	Косынка тип 2	8	5,79	46,32	
4		Труба Ø426	1			п.3 ТТ
5	ЭЛСИ.К.180.180.08.2	Косынка тип 2	6	1,11	6,66	
6	ЭЛСИ.Ф530.1.02.00.02	Анкер 800	1	31,57	31,57	

1. Несовпадение осей плиты (поз. 1) и трубы Ø426 не более 5 мм.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. Электроды типа Э50А. Контроль качества сварных соединений согласно требований проекта ВЛ.
3. Допускается применение труб по ГОСТ 20295-85 (прямошовных с одним продольным швом), ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8732-78.
4. Размеры L, S и марка стали по проекту ВЛ. Труба в комплект поставки деталей фундаментов не входит.

ЭЛ-ТП.10-220.02.04.50				
З	Зам.	ЭЛСИ.ЗМ-24	<i>ВЗ</i>	05.02.24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Черкашин	<i>ЧК</i>	02.24
	Вып.	Заречнева	<i>ВЗ</i>	02.24
	Провер.	Толмачев	<i>ТТ</i>	02.24
	Н.контр.	Рихельгоф	<i>РР</i>	02.24
	Утв.	Иванов	<i>ИВ</i>	02.24
Фундаменты Ф426.3.СТ.L.S, Ф426.3.СТА.L.S.D				
Стадия		Масса	Масштаб	
А				
Лист		Листов 1		
Монтажный чертеж				
ГРУППА КОМПАНИЙ ЗАО "ЭЛСИ" Стальконструкция				