




Ф720.5.СТ.Л.С

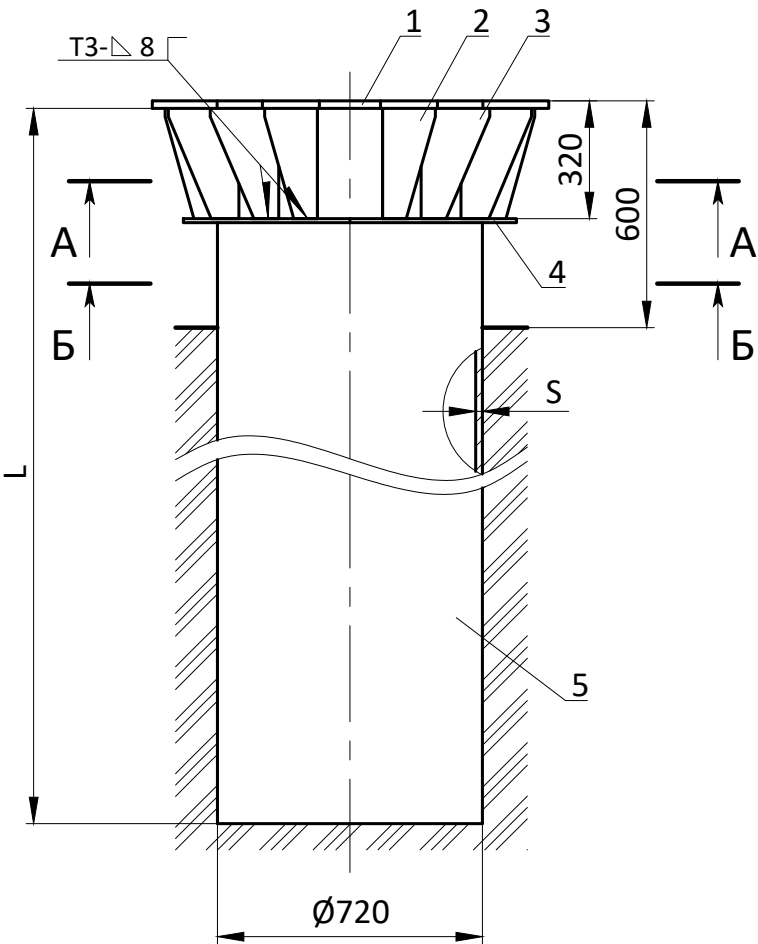


A-A

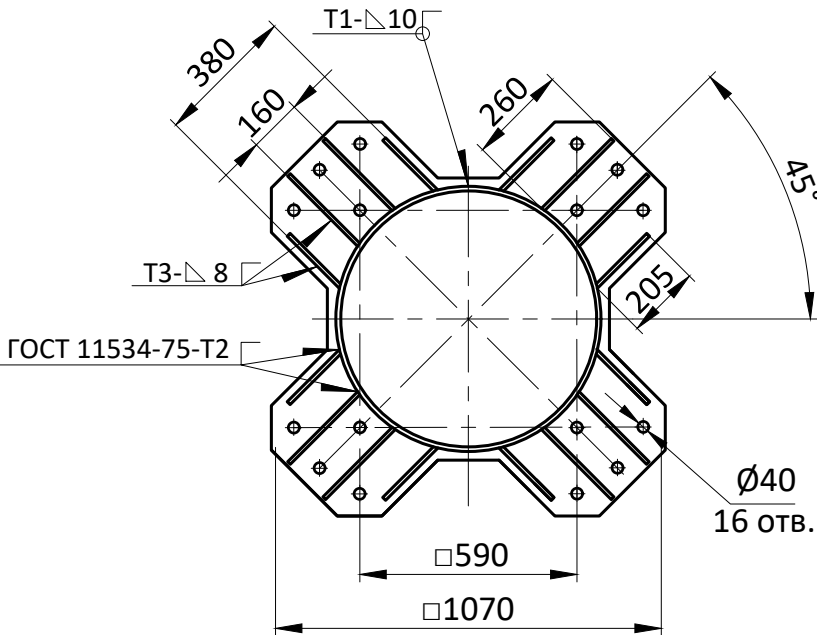

Ф720.5.СТА.Л.С.Д

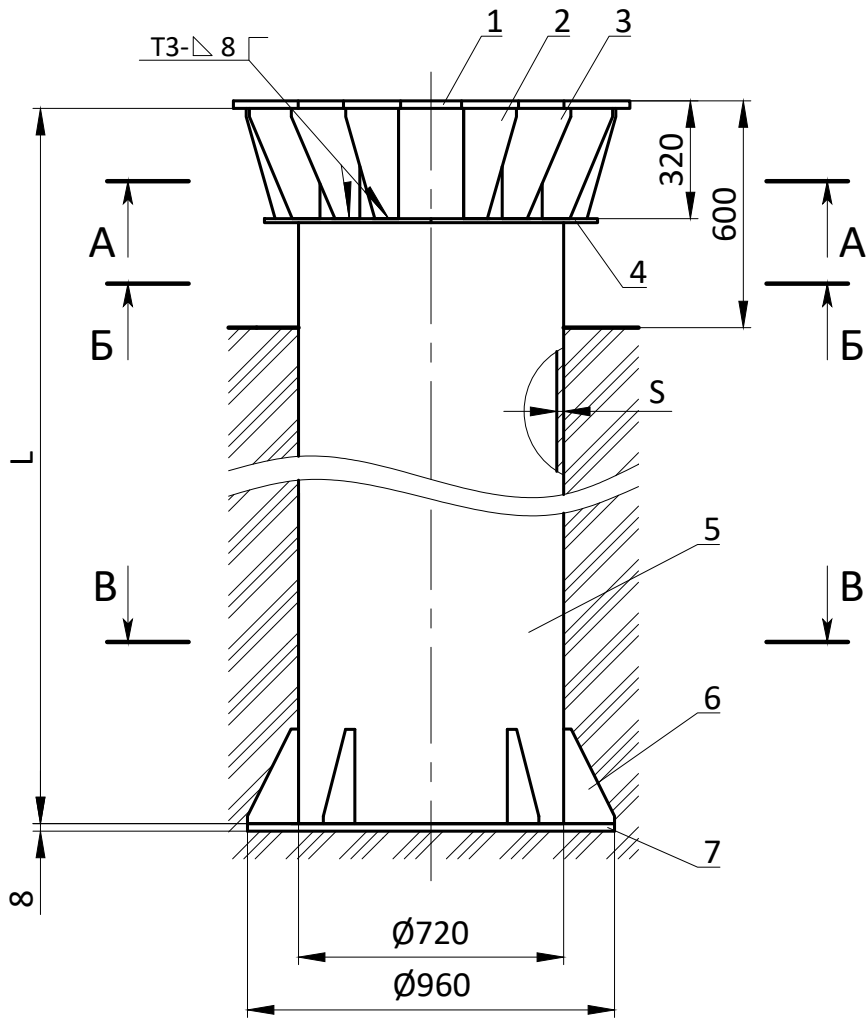


B-B

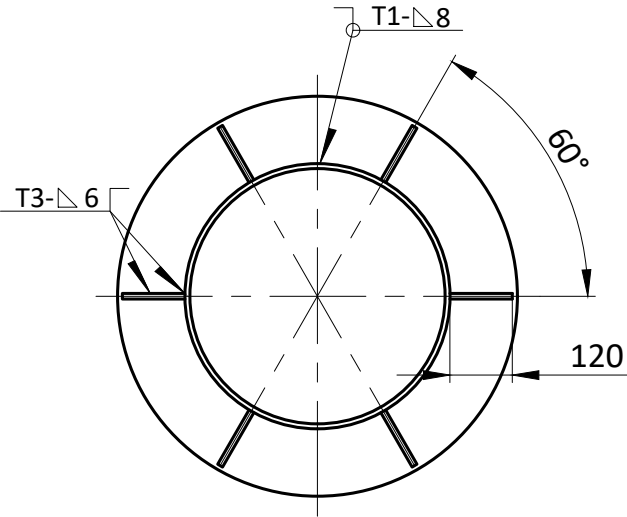

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг		Примечание
				Ед.	Всех	
		Ф720.5.СТ.L.S				
1	ЭЛСИ.Ф720.2.01.00.01	Плита опорная	1	134,64	134,64	
2	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.01	Косынка	8	3,49	27,92	
3	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.02	Косынка	8	4,16	33,28	
4	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.03	Сегмент	4	4,94	19,76	
5		Труба Ø720	1			п.3 ТТ
		Ф720.5.СТА.L.S.D				
1	ЭЛСИ.Ф720.2.01.00.01	Плита опорная	1	134,64	134,64	
2	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.01	Косынка	8	3,49	27,92	
3	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.02	Косынка	8	4,16	33,28	
4	ЭЛСИ.Ф720.5.01.00.03	Сегмент	4	4,94	19,76	
5		Труба Ø720	1			п.3 ТТ
6	ЭЛСИ.К.150.120.08.2	Косынка тип 2	6	0,63	3,78	
7	ЭЛСИ.Ф720.1.02.00.02	Анкер 960	1	45,46	45,46	

Б-Б
(поз. 1, 2, 3 условно не показаны)

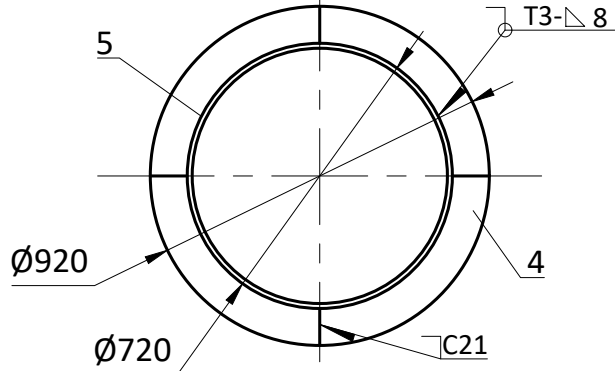

- Несовпадение осей плиты (поз. 1) и трубы Ø720 не более 5 мм.
- Сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75. Электроды типа Э50А. Контроль качества сварных соединений согласно требований проекта ВЛ.
- Допускается применение труб по ГОСТ 20295-85 (прямошовных с одним продольным швом), ГОСТ 10704-91.
- Размеры L, S и марка стали по проекту ВЛ. Труба в комплект поставки деталей фундаментов не входит.

ЭЛ-ТП.10-220.02.04.53					
2	Зам.	ЭЛСИ.5М-2021	Чек	15.02.21	Фундаменты Ф720.5.СТ.Л.С, Ф720.5.СТА.Л.С.Д
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Черкашин	Чек	02.2020		
Провер.	Толмачев	Чек	02.2020		Монтажный чертеж
Н.контр.	Никитенко	Чек	02.2020		
Утв.	Иванов	Чек	02.2020		
					Стадия
					Масса
					Масштаб
					Лист
					Листов 1
					ГРУППА КОМПАНИЙ
					ЗАО "ЭЛСИ
					Стальконструкция"